
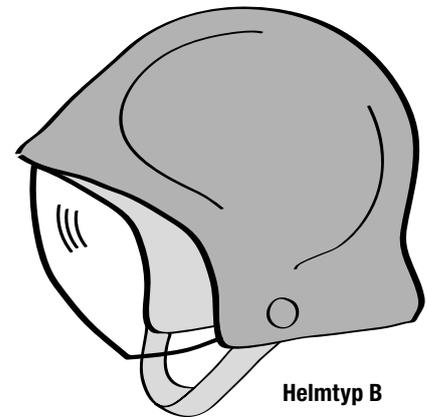
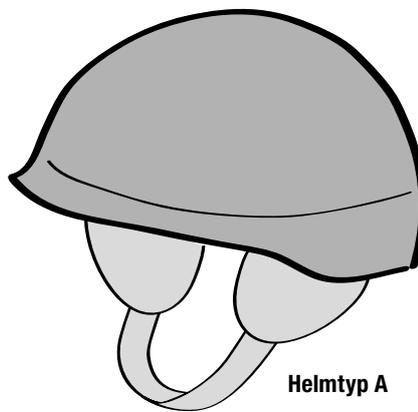


Unterschiede Helmtyp A und Helmtyp B (Schema) Gemäß DIN EN 443:2008-06 „Feuerwehrlhelme für die Brandbekämpfung in Gebäuden und anderen baulichen Anlagen“

Eigenschaft	Helmtyp 1a „Typ A“	Helmtyp 1b „Typ B“
Helmform	Halbschalenhelm	Vollschalenhelm / Integralhelm
Bedeckter Kopfbereich	Mindestschutzbereich	Vollschutzbereich
Gesichtsschutz	standardmäßig nicht integriert für den Brandeinsatz ist ein Gesichtsschutz gemäß DIN EN 14458:2018-10 erforderlich Hinweis: für den THL-Einsatz gelten andere Anforderungen	standardmäßig integriertes Gesichtsschutzvisier gemäß DIN EN 14458:2018-10
Nackenschutz	standardmäßig nicht integriert für den Brandeinsatz ist ein Nackenschutz erforderlich, der ausreichend Schutz gemäß den Normvorgaben der DIN EN 443:2008-06 bietet Hinweis: für den THL-Einsatz gelten andere Anforderungen	bauartbedingt vorhandener Schutz für gängige Modelle ist ein zusätzlicher Nackenschutz erhältlich
Kennzeichnung	als Typ 1a auf dem Typenschild des Feuerwehrlhelms	als Typ 1b auf dem Typenschild des Feuerwehrlhelms

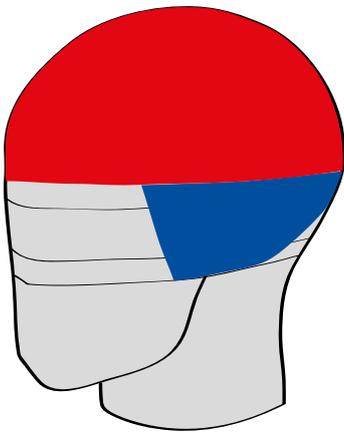

■ MINDESTSCHUTZBEREICH

■ + ■ VOLLSCHUTZBEREICH

Skizze eines Musterkopfes in Anlehnung an
DIN EN 443:2008-06

Helmtyp A: Mindestschutzbereich (rot)

Helmtyp B: Vollschutzbereich (rot und blau)